


# KONTEINER

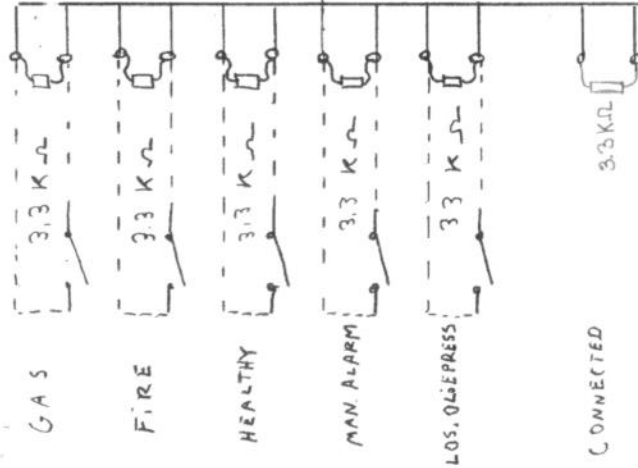

## NOTE 1

Signal til riggs skal være med lukket kontakt  
Ved alarm (med en motstand på 3,3K ohm i  
Parallell)

## NOTE 2:

3.3 Kohm motstand monteres inn  
i rekkeklemmen for connected  
i koblingsboks på container.

## NOTE 3

Signaler som ikke er i bruk i konteiner  
Skal ha en motstand på 3,3 K ohm i parallell


## NOTE 4:

Plugg fra container:

Type:

Rota 18 way socket  
IS OK0203S - CS0076 3050  
Produsent: Rota-eng.com  
Leverandør:  
Origo Engineering, Kristiansand

# PLUGG

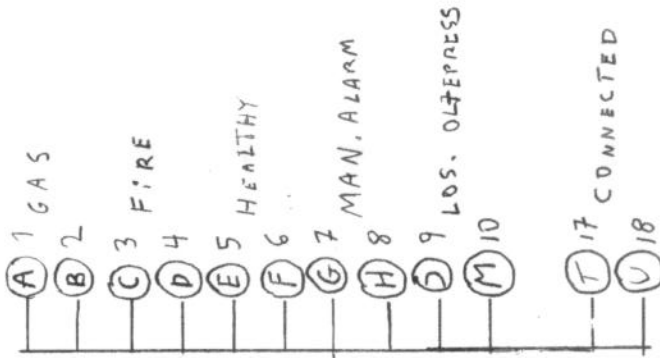

Typical for konteiner

Tilkobling B&G

Snorre A

5/6-09

*Trond Arne*